

SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA
"ZAGAJNIK"
91-848 Łódź, ul. H. Radlińskiej 3
tel. 656-48-85
REGON 471214408
NIP 724-10-00-175

Łódź dn. 02.06.2025 r.

Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zagajnik"
ul. H. Radlińskiej 3, 91-848 Łódź

zaprasza

do składania ofert na wykonanie n/w robót
remontowych w zasobach Spółdzielni w 2025 roku

ROBOTY ELEKTRYCZNE – konkurs ofert powtórzony

1. Remont instalacji elektrycznej pionów zasilających mieszkania

wg załączonej specyfikacji

Oferta winna zawierać :

- 1.) Informacje o firmie oraz kserokopie dokumentów :
 - zaświadczenie o działalności gospodarczej
 - polisa ubezpieczeniowa OC
 - informacja o terminie udzielanej gwarancji oraz terminach płatności faktur
- 2.) Informacje cenowe :
 - kalkulacje kosztowa dla każdego budynku oddzielnie
 - cenę ryczałtową
 - czynniki cenotwórcze do celów kosztorysowania

Brak kompletu dokumentów złożonych przez firmę może być przyczyną wykluczenia z "konkursu ofert".
Oferty odrębne dla każdego rodzaju robót, w zamkniętych kopertach z napisem "Oferta na roboty elektryczne w roku 2025" należy składać w pokoju nr 3 w terminie do **06.06.2025 r.**

Szczegółowych informacji na temat zakresu rzeczowego wraz ze specyfikacją robót udziela Kierownik Działu Technicznego, tel : 42-656 - 45-97 , 533-353-942 , od poniedziałku do piątku 7³⁰ - 15.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru oferty oraz odstąpienia od oferty bez podania przyczyny.


SM "Zagajnik"
Członek Zarządu Pełnomocnik Zarządu
SM "Zagajnik" w Łodzi
Iwona Jeziorska Katarzyna Knychalska

SPECYFIKACJA ROBOTY ELEKTRYCZNE

1.) Remont instalacji elektrycznej w pionach zasilających mieszkania w budynku 5-kondygnacyjnym (20 pionów) i 12-kondygnacyjnym (6 pionów) w zakresie:

- odłączenie kabli zasilających mieszkania z tablicy rozdzielczej podpionowej (rozdzielnica i zabezpieczenia pozostają)
 - demontaż starej instalacji zasilającej mieszkania od rozdzielnicy podpionowej
 - poprowadzenie nowego okablowania YDY 3 x 6 mm² od tablicy podpionowej zlokalizowanej w piwnicy do poszczególnych mieszkań
 - podłączenie do istniejącej tablicy licznikowej w mieszkaniu (ewentualna wymiana tablicy licznikowej i zabezpieczeń mieszkaniowych) i do tablicy rozdzielczej podpionowej w piwnicy
 - dokumentacja powykonawcza: atesty materiałowe, pomiary kontrolne
-
- przerwy w dostawach prądu dla części mieszkalnych nie mogą przekraczać 2 godz i być uzgadniane z inwestorem
 - zastosowany sprzęt i materiały nie powinny odbiegać od średnich parametrów technicznych dostępnych na rynku

**Do wglądu w siedzibie spółdzielni „Zagajnik” Łódź ul. Radlińskiej 3:
rzut budynku w wersji papierowej, oględziny budynku**

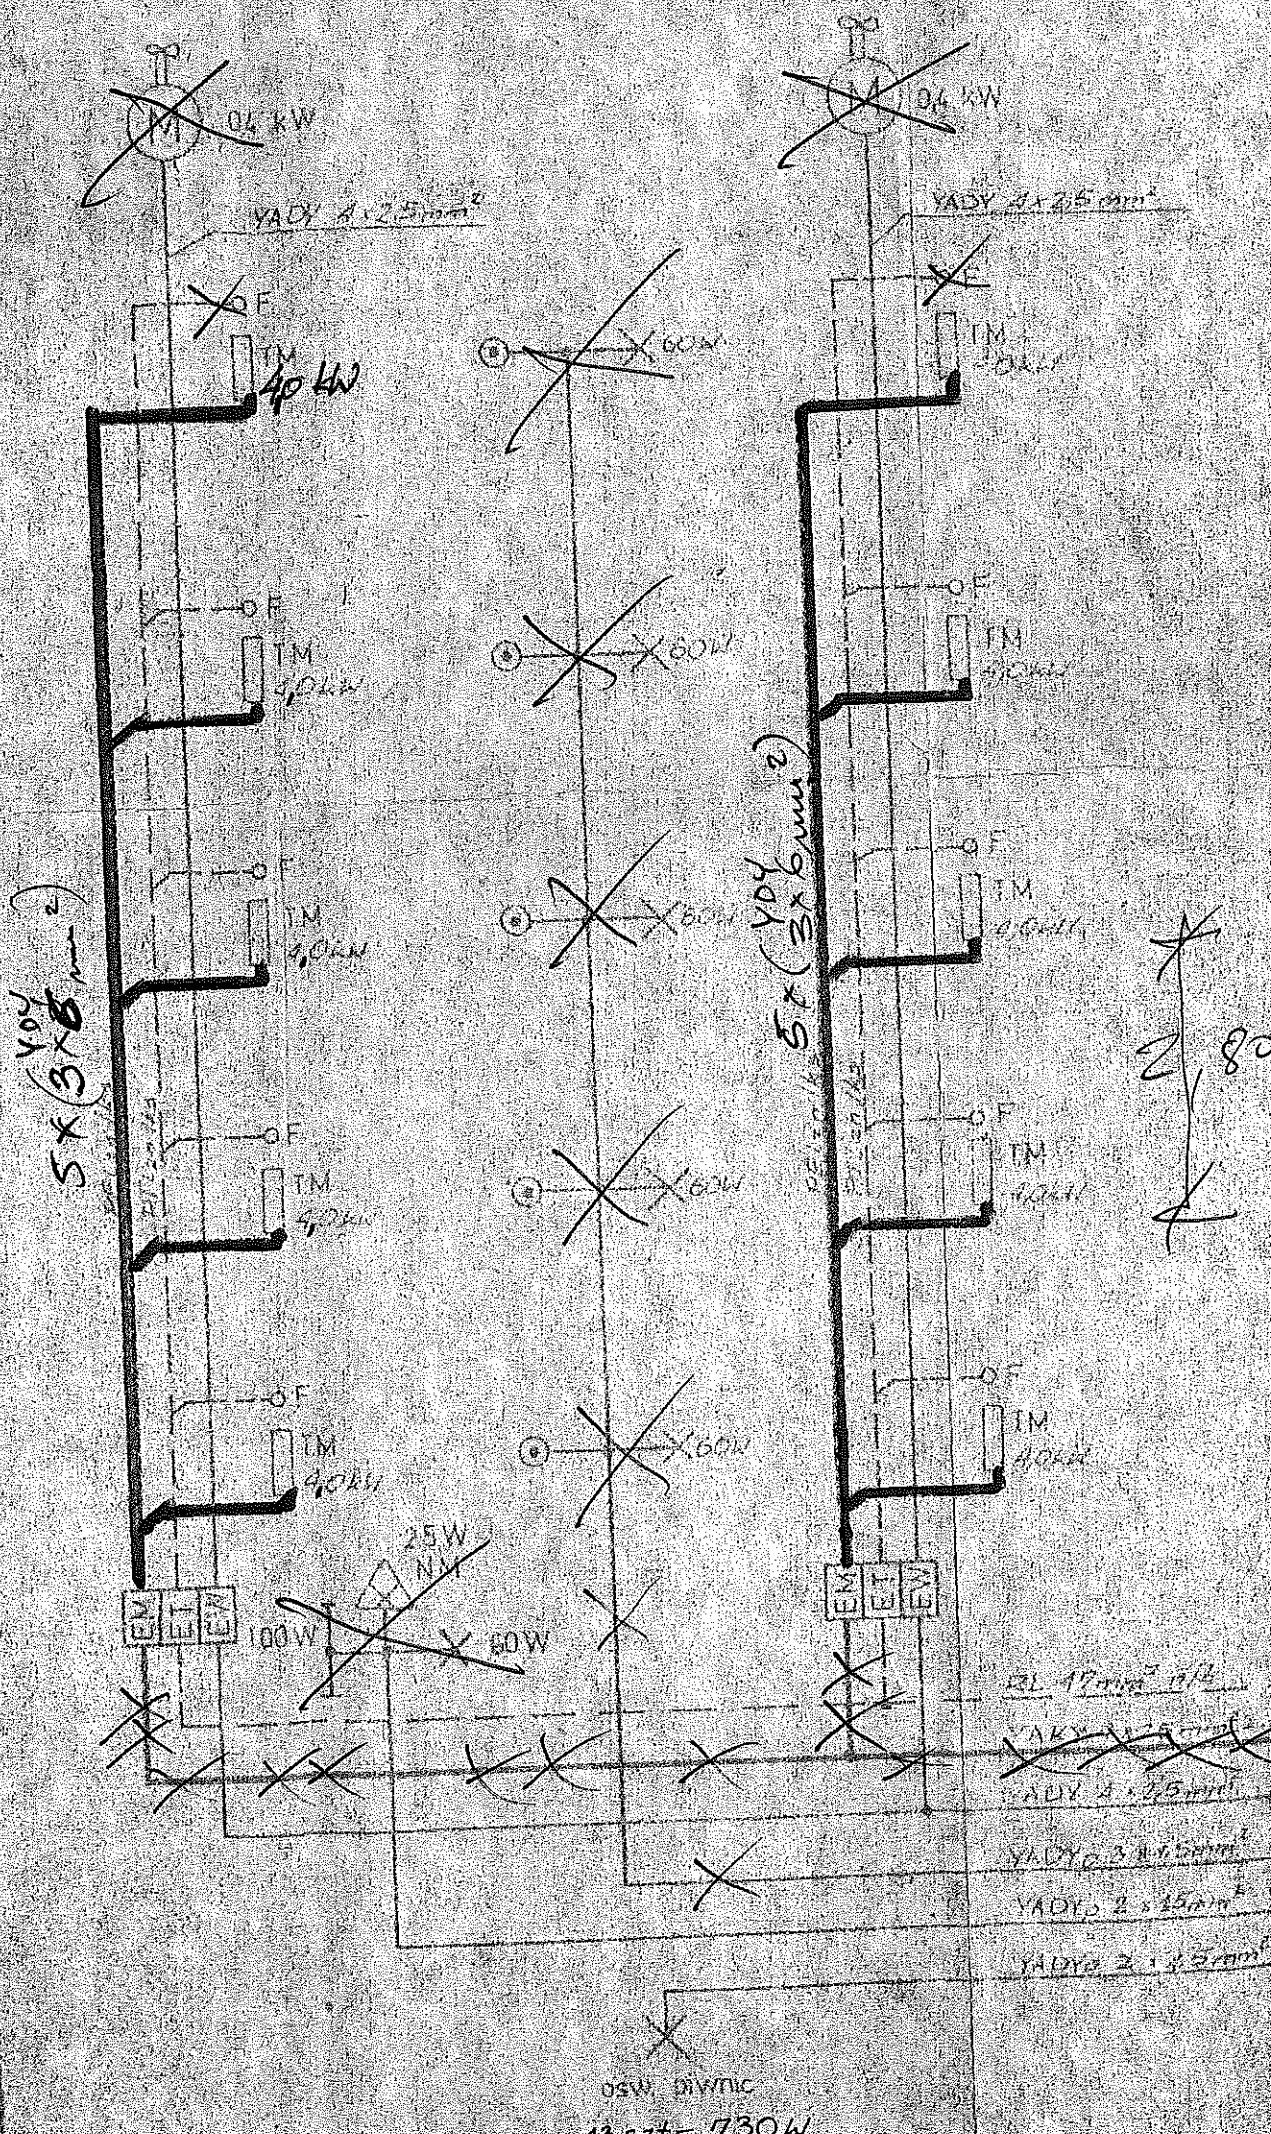


OSW DIVNIC
13 szt = 730W

SU44 IV

16 480 240 240 480 480
 12 512 441 12 15 225 5 225 15 12 441 12 15

PELzn/ks
 YADY 4x2,5 mm² (wentylacja)
 PTLzn/ks

PELzn/ks
 YADY 4x2,5 mm² (wentylacja)
 PTLzn/ks

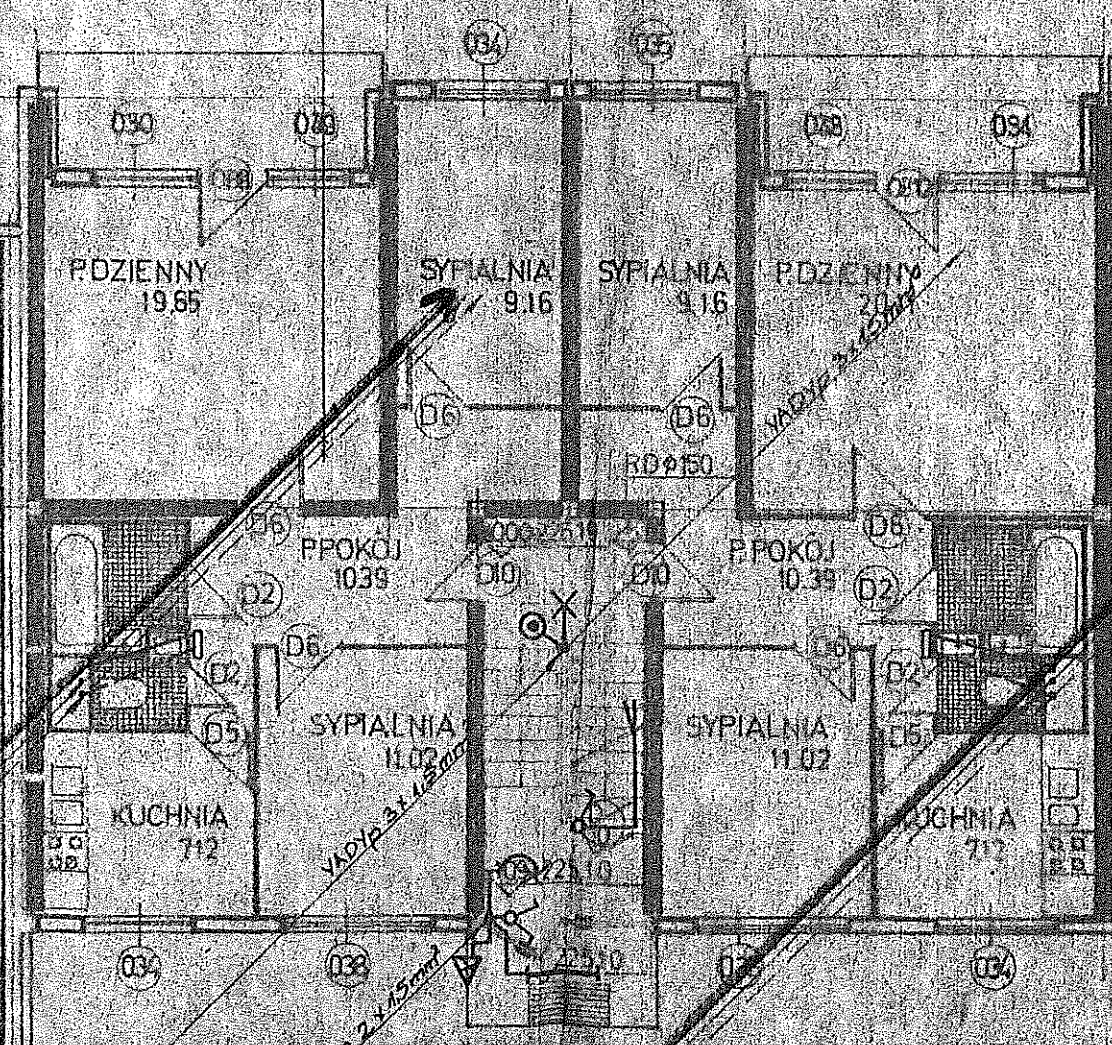

125 272 45 309 115 275 45 308 45 272 125 600 2907 600